

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
исполнительного комитета района,
председатель Координационного
совета по охране труда

И.И. Салимгараев

« 30 » мая 2024 г.

ПРОТОКОЛ

выездного заседания Координационного совета

30.05.2024 г. 10:00

г. Альметьевск, ул. Монтажная, д.5а
ООО «Новые технологии»

Приглашенные:

- И.И. Салимгараев - заместитель руководителя исполнительного комитета района по строительству, председатель Координационного совета по охране труда;
- члены Координационного совета по охране труда (список прилагается)

Присутствовали:

- О.К. Кудрявцев – специалист по охране труда ООО «Новые технологии»;
- А.А. Дикий – начальник производства ООО «Новые технологии».

Повестка дня:

Документарная и выездная проверка Координационного совета по охране труда на объекте ООО «Новые технологии».

СЛУШАЛИ:

- И.И. Салимгараева о недопущении обстоятельств несчастных случаев, о состоянии условий и охраны труда на объектах района.

Постановили:

1. По итогам проведенной документарной и выездной проверки установлен ряд замечаний (список прилагается);
2. Рекомендовать руководителю ООО «Новые технологии»:
 - 2.1. принять меры по устранению выявленных замечаний и проинформировать Координационный совет направив информацию на электронную почту: Olga.Maksimova@tatar.ru

до 08.07.2024

- 2.2. ответственным лицам обеспечить соблюдение рабочими трудовой и

производственной дисциплины, требований правил и инструкций по безопасному ведению работ, технологических режимов и регламентов, применение безопасных приемов труда. Обеспечить правильную организацию и безопасное производство работ, эксплуатацию машин, оборудования, приспособлений, инструментов и средств защиты, содержание их в надлежащем состоянии.

ПОСТОЯННО

Протокол вела: ведущий специалист
отдела строительства и связи



О.А. Максимова

Список членов Координационного совета по охране труда АМР

30.05.2024 г. 10-00

г. Альметьевск, ул. Монтажная, д.5а

ООО «Новые технологии»

Харисова Светлана Ильфиковна - общественный помощник Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан в Альметьевском муниципальном районе;

Хайруллина Ирина Владимировна - начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Альметьевском, Лениногорском, Сармановском, Муслимовском районах;

Фархутдинов Дамир Сабирович – специалист по охране труда АО «Консалтинговый центр»;

Мингалеев Артур Решадович – специалист по охране труда Альметьевской детской городской больницы с ПЦ;

Гатина Ирина Сергеевна - начальник отдела страхования профессиональных рисков ГУ УПФР в г. Альметьевск РТ;

Бикмуратов Марсель Маликович – председатель Координационного совета организаций профсоюзов Альметьевского муниципального района;


Сафаргалина Диана Дамировна – специалист в области охраны труда частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр подготовки кадров – Татнефть».

Замечания по итогам выездного заседания в ООО «Новые технологии»

1. На объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек не организовано разработка Плана эвакуации людей при пожаре, которые должны быть размещены на видных местах.
2. Не реже 1 раза в полугодие не проводятся практические тренировки по эвакуации работников.
3. Не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций с составлением Акта (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия.
4. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
5. Не везде обеспечивается наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.
6. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведутся в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.
7. Отсутствуют инструкции о мерах пожарной безопасности в обществе (общие требования о мерах пожарной безопасности, пользования огнетушителями и т.д.).
8. Отсутствует Порядок проведения огневых работ.
9. Закрыт доступ к пожарным щитам, которые должны укомплектовываться немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем.
10. Отсутствует Программа вводного противопожарного инструктажа.
11. Не заведены журналы противопожарного инструктажа.
12. Не проводятся противопожарные инструктажи работникам.
13. Эксплуатируются неисправные огнетушители (манометры на красном делении).
14. Журналы инструктажей по охране труда ведутся с нарушениями (не везде подписи, допущенных к работе работников, не правильно или сокращенно ведутся записи, не везде указаны года проведения и т.д.).
15. Перечень Инструкций по охране труда, находящейся на рабочем месте, не утвержден.
16. Автопогрузчик: нет таблички о проведении освидетельствования грузоподъемности.
17. Переносная лестница не испытана, отсутствует табличка.
18. Нарушена оболочка от прямого прикосновения к электрическим проводам оборудования в цеху, которые могут находиться под напряжением, не обеспечена защита от поражения электрическим током (помимо основной изоляции) – нарушение п. 1.7.49, п.1.7.50 ПУЭ.



19. Токоведущие части доступны для случайного прикосновения, не обеспечена защита – нарушение п. 1.7.49, п.1.7.50 ПУЭ.

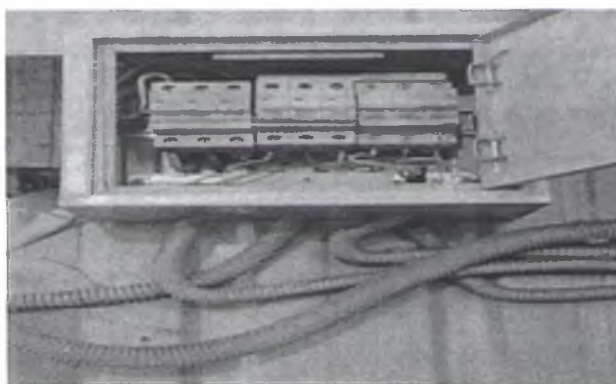

20. Не исключена возможность разваливания укладываемых грузов (готовой продукции или заготовок), фиксаторы специального устройства не зафиксированы – нарушение пп. 10, п. 105 «Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».



21. При комплектации пожарного щита отсутствует один из огнетушителей – нарушение п.403 ГПР.

22. На корпус огнетушителя не нанесен порядковый номер – нарушение п.407 ГПР.

23. Размещенные огнетушители недоступны – нарушение п.4.2.1. свода правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», утвержденного приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 179.



24. На рабочих местах чайники, продукты, прием пищи осуществляется на рабочих местах – нарушение п. 8.21 Санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 2 декабря 2020 г. № 40.



25. Не обеспечено хранение специальной одежды и других средств индивидуальной защиты – нарушение п.10 Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. № 766н.

26. Дефекты, сколы в бетонном полу в цехах – нарушение п. 2.7. санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 г. № 44.

27. Отсутствуют плафоны на осветительной аппаратуре.

28. Не визуализированы опасности при передвижении по лестницам, в цеху при размещении оборудования и заготовок.

29. Коммутационный аппарат (пускатель за баллоном) не доступен для осмотра и в случае необходимости – для ремонта – нарушение п. 5.3.5 ПУЭ шестое издание; п.23. Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования,

утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. №833н.

